



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ
ГОРЯЧЕКАТАНЬЕ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8239-89
(СТ СЭВ 2209-80)

Издание официальное

Б3 7-89/574

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
Сортамент

Hot-rolled steel flange beams. Rolling products

ГОСТ
8239—89
(СТ СЭВ «289—80»)

ОКП 09 2500


**Срок действия с 01.07.90
до 01.07.2008**

Несоблюдение стандарта преследуется не вакону

Настоящий стандарт устанавливает сортамент горячекатанных стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок.

1. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

H—высота двутавра; *B*—ширина полка; *s*—толщина

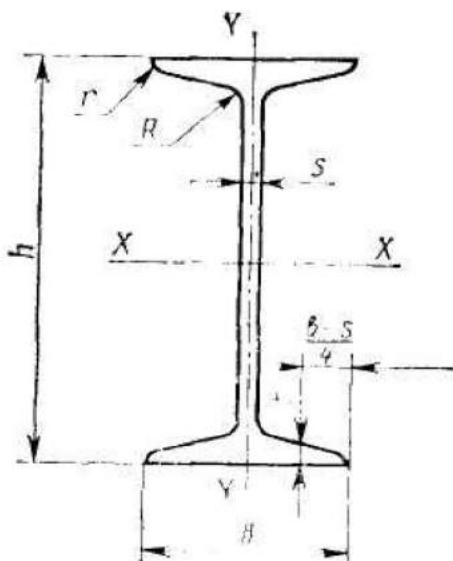

стенки: /—
средняя
толщина полки:
R—радиус
внутрен-
ней;
r—радиус
закругления

полки

Черт. 1 Примечание, Уклон

внутренних граней полок должен быть 6—12%.

Таблица 1

Номер тавра Hump Key Hump Key	Размеры	Справочные значения для осей													
		<i>k</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>R</i>	<i>r</i>	<i>M</i> кг	<i>I_{x'}</i> см ⁴	<i>W_{x'}</i> см ³	<i>I_{y'}</i> см ⁴	<i>S_{x'}</i> см ³	<i>l_{y'}</i> см		
10	100	55	4,5	7,2	7,0	2,5	9,46	9,46	198	39,7	4,06	23,0	17,9	6,49	1,22
12	120	64	4,8	7,3	7,5	3,0	14,7	11,50	350	58,4	4,88	33,7	27,9	8,72	1,38
14	140	73	4,9	7,5	8,0	3,0	17,4	13,70	572	81,7	5,73	46,8	41,9	11,50	1,55
16	160	81	5,0	7,8	8,5	3,5	20,2	15,90	873	109,0	6,57	62,3	58,6	14,50	1,70
18	180	90	5,1	8,1	9,0	3,5	23,4	18,40	1290	143,0	7,42	81,4	82,6	18,40	1,88
20	200	100	5,2	8,4	9,5	4,0	26,8	21,00	1840	184,0	8,28	104,0	115,0	23,10	2,07
22	220	110	5,4	8,7	10,0	4,0	30,6	24,00	2550	232,0	9,13	131,0	157,0	28,60	2,27
24	240	115	5,6	9,5	10,5	4,0	34,8	27,30	3460	289,0	9,97	163,0	198,0	34,50	2,37
27	270	125	6,0	9,8	11,0	4,5	40,2	31,50	5010	371,0	11,20	210,0	260,0	41,50	2,54
30	300	135	6,5	10,2	12,0	5,0	46,5	36,50	7080	472,0	12,30	268,0	337,0	49,90	2,69
33	330	140	7,0	11,2	13,0	5,0	53,8	42,20	9840	597,0	13,50	339,0	419,0	59,90	2,79
36	360	145	7,5	12,3	14,0	6,0	61,9	48,60	13380	743,0	14,70	423,0	516,0	71,10	2,89
40	400	155	8,3	13,0	15,0	6,0	72,6	57,00	19062	953,0	16,20	545,0	667,0	86,10	3,03
45	450	160	9,0	14,2	16,0	7,0	84,7	66,50	27696	1231,0	18,10	708,0	808,0	101,00	3,09
50	500	170	10,0	15,2	17,0	7,0	100,0	78,50	39727	1589,0	19,90	919,0	1043,0	123,00	3,23
55	550	180	11,0	16,5	18,0	7,0	118,0	92,60	55962	2035,0	21,80	1181,0	1356,0	151,00	3,39
60	600	190	12,0	17,8	20,0	8,0	138,0	108,00	76806	2560,0	23,60	1491,0	1725,0	182,00	3,54

Приложения:

1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м двутавра вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см³.

2. Величины радиусов закрутления, уклона внутренних граней полок, толщины полок, указанные на черт. 1 и в табл. 1, приведены для построения калибров и на готовом прокате не контролируются.

3. В таблицах используют обозначения:

I — момент инерции;

W — момент сопротивления;

S — статический момент полусечения;


r — радиус инерции.

4. Двутавры от № 24 до № 60 не рекомендуется применять в новых разработках.

2. Номинальные размеры двутавров, площадь поперечного сечения, масса и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1.

3. По точности прокатки двутавры изготавливают:
повышенной точности — Б;
обычной точности — В.

4. Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения двутавров (черт. 1—2) должны соответствовать приведенным в табл. 2.

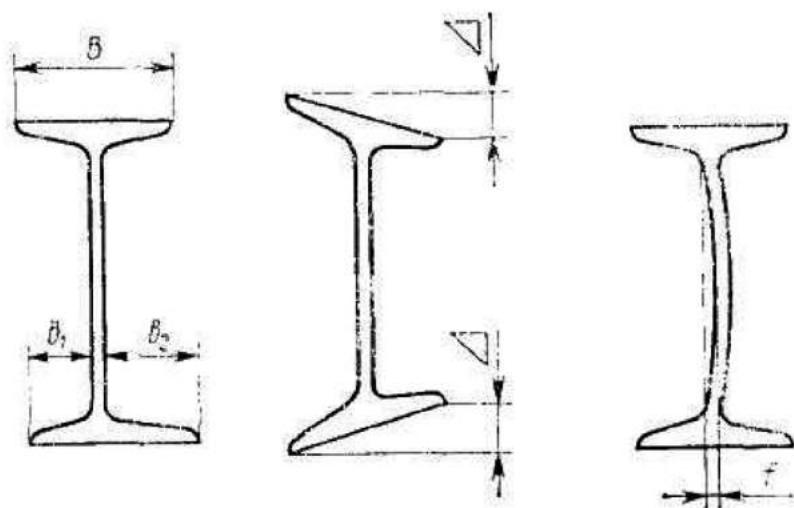

b —ширина укороченного фланца; b_1 —ширина удлиненного фланца; t —перекос полки; f —прогиб стенки

Черт. 2

Таблица 2

мм

Параметр двутавра, показатель качества	Размер	Пределные отклонения при точности прокатки	
		повышенной	обычной
Высота <i>A</i>	Св. 140 До 140 включ. » 180 » 300 » » 300 » 360 » » 360 » 600 »	±2,0	±2,0 ±2,5
		±3,0	±3,0 ±3,5
		±4,0	±4,0
Ширина полки <i>b</i>	Св. 73 До 73 включ. » 90 » 90 » » 90 » 135 » » 135 » 155 » » 155 »	±2,0	±2,0 ±2,5 ±3,0
		±3,0	±3,5 ±4,0
		—	—
Толщина полки <i>t</i> *	Св. 7,5 До 7,5 включ. » 8,9 » 8,9 » » 8,9 » 10,7 » » 10,7 » 12,3 » » 12,3 » 14,2 » » 14,2 » 15,2 » » 15,2 »	—0,4 —0,5 —0,6	—0,7 —0,7 —0,8
		—0,7 —0,8 —0,9	—1,0
		—1,0	—1,2
Перекос полки Δ при ширине <i>b</i>	От 55 до 190 включ.	Не более 0,0125 <i>b</i>	Не бо- лее 0,02 <i>b</i>
Отклонение от симметричности $\delta = \frac{b_1 - b_2}{2}$ при ширине <i>b</i>	Св. 73 До 73 включ. » 90 » 90 » » 90 » 135 » » 135 » 145 » » 145 »	2,0	2,0 2,5 3,0
		3,0	3,5 4,0
		—	—
Длина	Св. 8 м До 8 м включ.	+40 К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м	+40 +80

* Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.

ГОСТ 8239—89 С. 5

5. Прогиб стенки (*f*) не должен превышать 0,15 *S*.

6. Кривизна двутавра не должна превышать 0,2% длины.

7. Притупление наружных кромок полок двутавров повышенной точности не должно превышать 2,2 мм, для двутавров обычной точности — не контролируется.

8. Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м:

- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- немерной длины.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление двутавров длиной свыше 12 м.

9. Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3, минус 5%.

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки двутавра не должно превышать плюс 3, минус 3% для двутавров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5% для двутавров выше № 16.

10. Размеры и геометрическую форму контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавра.

Высоту двутавра контролируют в плоскости *Y—Y*.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР, ГОССТРОЕМ СССР, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций.

РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА

С. И. Рудюк, канд. техн. наук; С. В. Колоколов (руководитель работы), канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; Н. Ф. Грицук, канд. техн. наук; В. С. Медведев, канд. техн. наук; И. Е. Пацева, канд. техн. наук; Ж. М. Рoesva, канд. эконом. наук; В. В. Калюжный, канд. эконом. наук; Р. А. Дробнова, канд. техн. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук; К. Ф. Перетятько; Ю. М. Юхновский, канд. техн. наук; В. В. Чудинов; Л. И. Яремчук; М. А. Алексина, Б. Г. Павлов, канд. техн. наук; В. Ф. Беляев, канд. техн. наук; Я. А. Каплуи, канд. техн. наук.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 № 2940

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2209—80

4. Стандарт соответствует МС ИСО 657/13

5. Стандарт унифицирован с БДС 5951—75, ТГЛ 10369

6. ВЗАМЕН ГОСТ 8239—72

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *А. Л. Балыкова*

Сдано в наб. 16.10.89 Подп. в печ. 29.11.89 0,5 усл. печ. л., 0,5 усл. кр.-отт. 0,42 усл.-печ. л.
Тираж 47 000 Цена 3 р.

Орган «Знак Почета» Издательство стандартов, 123057 Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тел. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 1146